

**Halogen/Incandescent Dimmer with Radio Frequency Receiver**  
MRF2-600M 120 V~ 60 Hz 600 W (Single-Pole or Multi-Location)

**Halogen/Incandescent/Magnetic Low-Voltage Dimmer with Radio Frequency Receiver**  
MRF2-6MLV 120 V~ 60 Hz 600 W Halogen/Incandescent 600 VA/450 W Magnetic Low-voltage (Single-Pole or Multi-Location)  
MRF2-10D-120 120 V~ 60 Hz 1 000 W Halogen/Incandescent 1 000 VA/800 W Magnetic Low-voltage (Single-Pole or Multi-Location)


**Companion Dimmer**  
MA-R 120 V~ 60 Hz 8.3 A MSC-AD 120 V~ 60 Hz 8.3 A

**Important Notes. Please read before installing.**

- CAUTION: When installing Halogen/Incandescent Dimmers** — To reduce the risk of overheating and possible damage to other equipment, **DO NOT** use to control receptacles, motor-operated appliances, fluorescent lighting fixtures, low-voltage fixtures, compact fluorescent (Energy Saver) lamps, or transformer-supplied appliances.
- CAUTION! When installing Halogen/Incandescent/Magnetic Low-Voltage Dimmers** — To reduce the risk of overheating and possible damage to other equipment, **DO NOT** use to control receptacles, motor-operated appliances, fluorescent lighting fixtures, compact fluorescent (Energy Saver) lamps, or electronic low-voltage fixtures.
- CAUTION!** Operating a dimmed magnetic low-voltage circuit with all lamps inoperative or removed may result in current flow in excess of normal levels. To avoid possible transformer overheating or failure, Lutron strongly recommends the following: Do not operate without operative lamps in place. Replace burned out lamps as soon as possible. To prevent premature failure due to overcurrent, use transformers with thermal protection or fused primary transformer windings.
- Install in accordance with all national and local electrical codes.
- When no "grounding means" exist within the wallbox, then the NECs 2008, Article 404.9 allows a Dimmer without a grounding connection to be installed as a replacement, as long as a plastic, noncombustible wallplate is used. For this type of installation, twist a wire connector onto the green ground wire or remove the green ground wire on the Dimmer and use an appropriate wallplate such as Claro® or Satin Colors series wallplates by Lutron.
- Do not paint the Dimmers or the Companion Dimmers.
- The Dimmers are not compatible with standard 3-way or 4-way switches. Use only with Lutron Companion Dimmers.
- In any 3-way/4-way circuit use only one Dimmer with up to 9 Companion Dimmers.
- Do not use where the total load is greater than the rating indicated in the Derating Chart below.
- Do not use where total load is less than 50 W/VA.
- Operate between 52 °F (0 °C) and 104 °F (40 °C).
- For indoor use only.
- It is normal for the Dimmers to feel warm to the touch during operation.
- Recommended minimum wallbox depth is 2.5 in (64 mm).
- Maximum wire length between the Dimmers and the furthest Companion Dimmer is 250 ft (76 m).
- Clean with a **soft damp cloth only**. Do not use any chemical cleaners.
- DO NOT** mix MRF and MRF2 lighting controls products within the same system. Products are **NOT compatible**, contact Lutron Technical Support Center.
- Controls must be mounted vertically. See stamp on control for correct positioning.
- DO NOT** wire while circuit breaker is on. Permanent damage to the Dimmer may result.
- DO NOT** use Incandescent/Halogen or Electronic Low-voltage Dimmers for Magnetic Low-voltage lighting.
- Up to 10 Maestro Wireless controls can be configured to work together.

**Multigang Installations**

When installing more than one control in the same wallbox, the maximum load capacity is reduced. No derating is required for Companion Dimmers. Refer to the Derating Chart below.

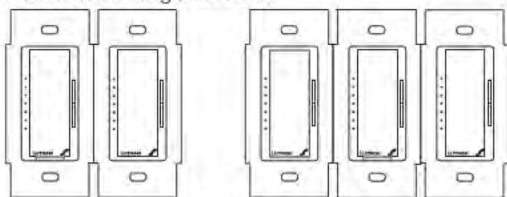

\*The maximum lamp wattage is determined by the efficiency of the transformer, with 70%-85% as typical. For actual transformer efficiency, contact either the fixture or transformer manufacturer. The total VA rating of the transformer(s) shall not exceed the VA rating of the dimmer.

**Dimmer Operation**


- Tap Button Options.**
- Tap once when the Dimmer is off:** Lights brighten smoothly to preset intensity.
- Tap once when the Dimmer is on:** Lights dim smoothly to off.
- Tap twice quickly:** Lights brighten rapidly to full intensity.
- Press and hold when the Dimmer is on:** Each time the Dimmer is turned off, delayed fade to OFF can be activated. As the Tap Button is held, the current LED will begin to flash. This flashing LED represents 20 seconds of delay before the lights fade to OFF.



**Set-Up**

**Important:** Set up Wireless Controller or Sensor to a Dimmer before use.

- Press and hold the Dimmer's Tap Button (Figure 1) for approximately 6 seconds. Once all of the LEDs start to blink slowly, release the Tap Button and go to step 2.
- Press and hold the Off Button on the Wireless Controller (Figure 2) or Sensor (Figure 3) for approximately 6 seconds.
- Once the Dimmer learns the Wireless Controller or Sensor, the LEDs and load will flash 3 times and the Dimmer will exit Set-Up mode.
- Repeat steps 1–3 to set up multiple Wireless Controllers or Sensors to a single Dimmer. Repeat steps 1–3 to set up a single Wireless Controller or Sensor to multiple Dimmers.

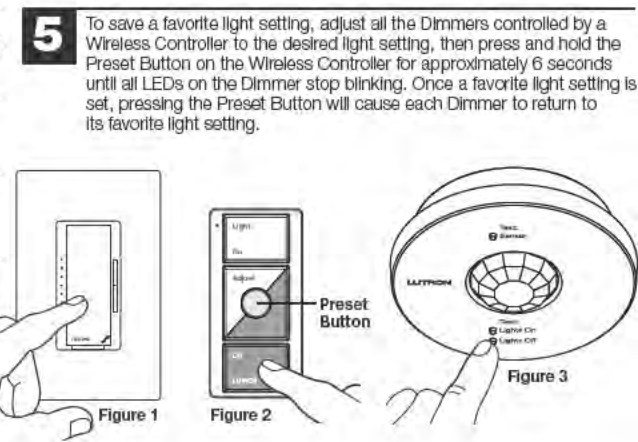

**Technical Assistance**

For questions concerning the installation or operation of this product, call the **Lutron Technical Support Center**. Please provide exact model number when calling. U.S.A. and Canada (24 hrs / 7 days) 1.800.523.9466 México +1.610.282.6311 Other countries 8am – 8pm ET +1.610.282.3800 www.lutron.com

**Troubleshooting**

Symptoms	Possible Causes
Load does not turn on or LEDs do not light up.	<ul style="list-style-type: none"> <li>FASS switch on the Dimmer (or Companion Dimmer) is in the OFF position.</li> <li>Light bulb(s) burned out.</li> <li>Breaker is OFF or tripped.</li> <li>Load not properly installed.</li> <li>Wiring error. Call Lutron Technical Support Center.</li> </ul>
Light does not respond to Radio Frequency Wireless Controller or Sensor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The Dimmer failed to learn Wireless Controller or Sensor; see <b>Set-Up</b>.</li> <li>The Dimmer has already received and responded to a command, or is already at the Light Setting the Wireless Controller or Sensor is requesting.</li> <li>The Wireless Controller or Sensor is outside the operating range.</li> <li>The Wireless Controller or Sensor batteries are low.</li> <li>The Wireless Controller or Sensor batteries are installed incorrectly.</li> </ul>
When in Set-Up mode the LEDs flash when trying to setup with the Wireless Controller or Sensor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The maximum number of Wireless Controllers or Sensors have been set up to the Dimmer (you cannot add any more Wireless Controllers or Sensors).</li> <li>To remove a previously set-up Wireless Controller or Sensor, tap the Wireless Controller or Sensor's On button three times, on the third tap hold for 3 seconds and then tap 3 more times. This will remove the Wireless Controller from all Dimmers or Switches it was previously setup with.</li> </ul>

**FCC Information:**

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio and television reception, which can be determined by turning the equipment off and on. The user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by Lutron Electronics Co. could void the user's authority to operate this equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Limited Warranty**

(Valid only in U.S.A., Canada, Puerto Rico, and the Caribbean.) Lutron will, at its option, repair or replace any unit that is defective in materials or manufacture within one year after purchase. For warranty service, return unit to place of purchase or mail to Lutron at 7200 Suler Rd., Coopersburg, PA 18036-1299, postage pre-paid. **THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES, AND THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY IS LIMITED TO ONE YEAR FROM PURCHASE. THIS WARRANTY DOES NOT COVER THE COST OF INSTALLATION, REMOVAL OR REINSTALLATION, OR DAMAGE RESULTING FROM MISUSE, ABUSE, OR DAMAGE FROM IMPROPER WIRING OR INSTALLATION. THIS WARRANTY DOES NOT COVER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. LUTRON'S LIABILITY ON ANY CLAIM FOR DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MANUFACTURE, SALE, INSTALLATION, DELIVERY, OR USE OF THE UNIT SHALL NEVER EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE UNIT.** This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damage, or limitation on how long an implied warranty may last, so the above limitations may not apply to you. This product is covered under one or more of the following U.S. patents: 5,248,919; 5,399,940; 5,637,930; 5,798,581; 6,169,377; 6,380,696; 7,362,285; 7,365,292; 7,408,525; 7,548,216 and corresponding foreign patents. U.S. and foreign patents pending. Lutron, Claro, Maestro, Maestro Wireless, The Senator Logo and Satin Colors are registered trademarks and FASS is a trademark of Lutron Electronics Co., Inc. NEC is a registered trademark of National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts. © 2009 Lutron Electronics Co., Inc.

**Atenuador para lámparas halógenas / incandescentes, con receptor de radiofrecuencia**

MRF2-600M 120 V~ 60 Hz 600 W (Unipolar o para posiciones múltiples)  
**Atenuador para lámparas halógenas / incandescentes/ de bajo voltaje magnético, con receptor de radiofrecuencia**  
MRF2-6MLV 120 V~ 60 Hz 600 W halógeno/incandescente 600 VA/450 W BVM (Unipolar o de posiciones múltiples)  
MRF2-10D-120 120 V~ 60 Hz 1 000 W halógeno/incandescente 1 000 VA / 800 W BVM (Unipolar o de posiciones múltiples)

**Atenuador accesorio**

MA-R 120 V~ 60 Hz 8,3 A MSC-AD 120 V~ 60 Hz 8,3 A

**Notas importantes. Lea antes de instalar.**

- PRECAUCIÓN! Cuando instale atenuadores para lámparas incandescentes/halógenas:** —Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento y posibles daños a otros equipos, **NO** los use para controlar tomas de corriente, artefactos con motor, lámparas fluorescentes, lámparas de bajo voltaje electrónico, lámparas fluorescentes compactas (Energy Saver), o electrodomésticos alimentados con transformador.
- PRECAUCIÓN! Cuando instale atenuadores para lámparas incandescentes/halógenas/ de bajo voltaje magnético (BVM):** —Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento y posibles daños a otros equipos, **NO** los use para controlar tomas de corriente, artefactos con motor, lámparas fluorescentes, lámparas fluorescentes compactas (Energy Saver), o lámparas de bajo voltaje electrónico.
- PRECAUCIÓN!** Operar un circuito atenuado de bajo voltaje magnético sin lámparas o con todas las lámparas inoperativas puede resultar en un flujo de corriente que exceda los niveles normales. Para evitar un posible sobrecalentamiento o falla del transformador, Lutron recomienda no operar sin lámparas operativas. Reemplace cualquier bombillo quemado lo antes posible. Para evitar fallas prematuras debido a sobrecorrientes, use transformadores con protección térmica o con bobinado primario protegido con fusible.
- La instalación se debe realizar de acuerdo con todas las reglamentaciones de los códigos eléctricos nacionales y locales.
- Cuando la caja de empotrar no tiene "medio de conexión a tierra" el artículo 404.9 de NECs 2008 permite reemplazar al atenuador con uno sin conexión a tierra, siempre y cuando se utilice una placa plástica, no combustible. Para efectuar este tipo de instalación, enrosque un capuchón al cable verde de tierra, o bien elimine el cable verde de tierra y use una placa adecuada como las de la serie Claro®, o Satin Colors®, de Lutron.
- No pinte los atenuadores ni los atenuadores accesorios.
- Los atenuadores no son compatibles con interruptores estándar de 3 ó 4 vías. Use solamente con atenuadores Accesorios de Lutron.
- En los circuitos de 3 ó 4 vías utilice solamente un atenuador con un máximo de 9 atenuadores accesorios.
- No usar si la carga total será mayor que la indicada en la Tabla de Reducción de Potencia que se encuentra en esta hoja.
- No usar si la carga total es menor que 50 W /VA.
- Mantenga los atenuadores a una temperatura entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F).
- Para uso en interiores solamente.
- Es normal que los atenuadores se sientan tibios al tacto durante su funcionamiento.
- La profundidad mínima recomendada para la caja de empotrar es 64 mm (2,5 pulgadas).
- El máximo largo de cable entre los atenuadores y el atenuador accesorio más lejano es de 76 m (250 pies).
- Limpie con un paño suave humedecido solamente. No use ningún producto químico.
- NO** combine productos de iluminación MRF y MRF2 dentro de un mismo sistema. Estos productos **NO** son compatibles. Comuníquese con el Centro de soporte técnico de Lutron.
- Los controles deben montarse verticalmente. Vea el grabado en el control para la posición correcta.
- NO** realice el cableado con el disyuntor conectado. El atenuador puede sufrir daños permanentes.
- NOUSE** atenuadores para lámparas incandescentes/halógenas o de bajo voltaje electrónico para iluminación de bajo voltaje magnético.
- Se pueden configurar hasta 10 controles Maestro Wireless para funcionar en conjunto.

**Instalaciones con varios dispositivos acoplados**

Cuando instale más de un control en la misma caja de empotrar, se reduce la capacidad máxima de carga. No se requiere reducción de potencia para los atenuadores accesorio. Consulte la siguiente Tabla de reducción de potencia.

**Tabla de reducción de potencia**

Modelo	Tipo de Carga	Módulo único	Fin de la agrupación	Mitad de la agrupación
MRF2-600M	Halógeno/Incandescente	600 W	500 W	400 W
MRF2-6MLV	Halógeno/Incandescente	600 W	500 W	400 W
	Bajo voltaje magnético (BVM)	600 VA / 450 W	500 VA / 400 W	400 VA / 300 W
MRF2-10D-120	Halógeno/Incandescente	1 000 W	800 W	650 W
	Bajo voltaje magnético (BVM)	1 000 VA / 800 W	800 VA / 600 W	650 VA / 500 W

\*El total de vatios de las lámparas está determinado por la eficiencia del transformador, que típicamente es de 70%-85%. Para obtener la eficiencia real, contacte al fabricante del artefacto o del transformador. La capacidad máxima del transformador o transformadores en VA no debe exceder la del atenuador.

**Operación del atenuador**

- Opciones del botón de presión.**
- Presione una vez cuando el atenuador se encuentra apagado:** Las luces aumentarán su intensidad suavemente hasta alcanzar el nivel preajustado.
- Presione una vez cuando el atenuador está encendido:** Las luces se atenuarán hasta apagarse.
- Presione dos veces seguidas:** Las luces aumentarán rápidamente su intensidad hasta alcanzar la máxima.
- Optima y sostenga con el atenuador encendido:** Cada vez que se apague el atenuador se puede activar la función de memoria antes del desenchufamiento gradual hasta APAGAR. Cuando tenga presionado el botón a presión, el LED del caso comenzará a parpadear. Este parpadeo representa 20 segundos de demora antes del desenchufamiento hasta APAGAR.

**Configuración**

**Importante:** Configure el control o sensor inalámbrico con un atenuador antes de usarlo.

- Presione y sostenga el botón de presión del atenuador (Figura 1) durante aproximadamente 6 segundos. Cuando todos los LED comienzan a parpadear lentamente, suelte el botón y vaya al paso 2.
- Presione y sostenga el botón Off del control inalámbrico (Figura 2) o sensor (Figura 3) durante aproximadamente 6 segundos.
- Cuando el atenuador descubre al control o sensor inalámbrico, sus LED y carga parpadearán 3 veces y el atenuador saldrá del modo de configuración.
- Repita los pasos 1 a 3 para configurar múltiples controles o sensores inalámbricos con un único atenuador. Repita los pasos 1 a 3 para configurar un único control o sensor inalámbrico con múltiples atenuadores.

**Asistencia Técnica**

Para consultas acerca de la instalación o funcionamiento de este producto, llame al **Centro de Soporte Técnico de Lutron**. Indique el número de modelo exacto al llamar. U.E.A. y Canadá (las 24 horas, todos los días) 1.800.523.9466 México +1.610.282.6311 Otros países 8am – 8pm (Hora del este) +1.610.282.6701 www.lutron.com

**Solución de problemas**

Síntomas	Posibles causas
La carga no se enciende o los LEDs no se iluminan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Interruptor FASS del Atenuador (o atenuador accesorio) está en la posición de apagado.</li> <li>Los bombillos están quemados.</li> <li>El disyuntor está apagado o se disparó.</li> <li>Carga instalada incorrectamente.</li> <li>Error de cableado. Llame al Centro de Soporte Técnico de Lutron.</li> </ul>
La luz no responde al control o al sensor inalámbrico de radiofrecuencia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>El atenuador no pudo reconocer un control o sensor inalámbrico; consulte <b>Configuración</b>.</li> <li>El atenuador ya ha recibido un comando y respondió al mismo, o ya está en el nivel de configuración de luz que el control o sensor inalámbrico está solicitando.</li> <li>El control o sensor inalámbrico está fuera del alcance de operación.</li> <li>Las baterías del controlador o sensor inalámbrico están agotadas.</li> <li>Las baterías del controlador o sensor inalámbrico fueron instaladas en forma incorrecta.</li> </ul>
Estando en modo de programación, los LEDs parpadearán cuando se intenta configurar el controlador o sensor inalámbrico.	<ul style="list-style-type: none"> <li>El atenuador ha sido configurado con el número máximo de controles o sensores inalámbricos que admite (no se puede agregar otro control ni sensor inalámbrico). Para quitar un control o sensor inalámbrico previamente configurado, presione tres veces el botón On del control o sensor, sosténgalo durante 3 segundos después de la tercera presión y luego presione 3 veces más. Esto eliminará el control de todos los atenuadores o interruptores con los que haya sido configurado anteriormente.</li> </ul>

**Control Oscilante**

Para aumentar la intensidad. Presionar para atenuar.

**Indicadores LED**

Indicadores del nivel de luz.

**FASS™ - Interruptor de Servicio de Acceso Frontal**

**Aviso importante:** Para reemplazar el bombillo, es conveniente cortar la energía desactivando el Interruptor FASS™ hacia afuera. Para cualquier otro procedimiento que no sea el reemplazo de rutina del bombillo, la alimentación se debe desconectar en el panel eléctrico principal.

**Uso de atenuadores múltiples**

Si un mismo control inalámbrico se programa con múltiples atenuadores inalámbricos Maestro, estos funcionarán de la manera siguiente:

- Al presionar el botón de Encender en el control inalámbrico de los atenuadores, todos los atenuadores se encenderán totalmente.
- Al presionar el botón de Apagar en el control inalámbrico, todos los atenuadores se apagará totalmente.
- Al presionar el botón de subir en un control inalámbrico, el atenuador se encenderá y aumentará gradualmente el nivel de luz.
- Al presionar el botón de bajar en un control inalámbrico, el atenuador disminuirá gradualmente el nivel de luz.



**Gradateur pour éclairage à halogène / incandescence avec récepteur radiofréquence**

MRF2-600M 120 V~ 60 Hz 600 W (Unipolaire ou Emplacement Multiple)  
**Gradateur pour éclairage à halogène / incandescence / à basse tension magnétique avec récepteur radiofréquence**  
MRF2-6MLV 120 V~ 60 Hz 600 W Halogène/Incandescence à basse Tension magnétique 600 VA / 450 W (Unipolaire ou emplacement multiple)  
MRF2-10D-120 120 V~ 60 Hz 1 000 W Halogène/Incandescence à basse Tension magnétique 1 000 VA / 800 W (Unipolaire ou emplacement multiple)

**Gradateur auxiliaire**

MA-R 120 V~ 60 Hz 8,3 A MSC-AD 120 V~ 60 Hz 8,3 A

**Remarques importantes : Veuillez lire les directives avant l'installation.**

- ATTENTION! Lors d'installation de gradateurs à incandescence/halogène**—Pour éviter tout risque de surchauffe ou de dommage à d'autres équipements, **NE PAS** utiliser pour la commande de prises, d'appareils motorisés ou à transformateur, de luminaires avec éclairage fluorescent, de luminaires à basse tension, ou de lampes fluorescentes compactes (Energy Saver).
- ATTENTION! Lors d'installation de gradateurs à incandescence/halogène/à basse tension magnétiques** — Pour éviter tout risque de surchauffe ou de dommage à d'autres équipements, **NE PAS** utiliser pour la commande de prises, d'appareils motorisés, de luminaires avec éclairage fluorescent, de lampes fluorescentes compactes (Energy Saver), ou électroniques à basse tension.
- ATTENTION!** Le fonctionnement d'un circuit d'éclairage magnétique à basse tension lorsque les ampoules sont hors d'usage ou ne sont pas installées peut entraîner la surchauffe du transformateur et une défaillance prématurée. Pour éviter la possibilité de surchauffe ou la défaillance du transformateur, Lutron fait les recommandations suivantes: Ne pas utiliser sur le circuit dont les ampoules ne sont pas en état de fonctionnement. Remplacer dès que possible les ampoules hors d'usage. Utiliser avec des transformateurs à protection thermique ou à enrôlements primaires à fusible afin d'empêcher une défaillance causée par surintensité.
- Installer conformément à tous les codes d'électrification locaux et nationaux.
- En cas "d'absence de mise à la terre" dans le boîtier mural, l'article 404.9 du code NECs 2008 permet l'installation d'un gradateur sans prise de terre comme pièce de remplacement à condition d'utiliser une plaque murale en matière plastique non combustible. Pour ce type d'installation, visser un connecteur sur le fil de terre vert ou retirer le fil de terre vert du gradateur et utiliser une plaque murale adéquate, telles que les plaques murales de la série Claro®, ou de la série Satin Colors®, de Lutron.
- Ne pas peindre les gradateurs ni les gradateurs auxiliaires.
- Les gradateurs ne sont pas compatibles avec les interrupteurs standards à 3 ou 4-voies. Utiliser seulement avec les gradateurs auxiliaires de Lutron.
- Sur tout circuit à 3 ou 4 voies, utiliser un seul gradateur avec jusqu'à 9 gradateurs auxiliaires.
- Ne pas utiliser sur une charge totale supérieure à l'indice indiqué au tableau de déclassement ci-dessous.
- Ne pas utiliser sur une charge totale inférieure à 50 W /VA.
- Fonctionne entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F).
- Pour une installation d'intérieur seulement.
- Il est normal que les gradateurs soient chauds au toucher pendant le fonctionnement.
- La profondeur minimale recommandée du boîtier mural est de 64 mm (2,5 po).
- La longueur maximale du fil entre les gradateurs et le gradateur auxiliaire le plus éloigné est de 76 m (250 pi).
- Nettoyer uniquement avec un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de nettoyant chimique.
- NE PAS** utiliser les produits de commande d'éclairage MRF et MRF2 à l'intérieur d'un même système. Ces produits **NE SONT PAS compatibles**, pour de plus amples renseignements, contactez le Centre de support technique de Lutron.
- Monter les contrôles à la verticale. Voir l'estampage du contrôle pour un positionnement exact.
- NE PAS** procéder au câblage si le disjoncteur n'est pas coupé (on). Des dommages permanents au gradateur peuvent en résulter.
- NE PAS** utiliser des gradateurs de type incandescent/halogène ou électronique à basse tension sur des éclairage à basse tension magnétiques.
- Jusqu'à 10 contrôles de Maestro Wireless peuvent être configurés pour fonctionner ensemble.

**Installations à jumelage multiple**

Pour les installations comportant plus d'une commande dans une boîte murale, la capacité de charge maximale est réduite. Aucun déclassement n'est requis pour les gradateurs. Se référer au tableau de déclassement ci-dessous.

**Tableau de déclassement**

Modèle	Type de charge	Simple	Fin de la section à jumelage multiple	Milieu de la section à jumelage multiple
MRF2-600M	Halogène/Incandescent	600 W	500 W	400 W
MRF2-6MLV	Halogène/Incandescent	600 W	500 W	400 W
	Basse tension magnétique	600 VA / 450 W	500 VA / 400 W	400 VA / 300 W
MRF2-10D-120	Halogène/Incandescent	1 000 W	800 W	650 W
	Basse tension magnétique	1 000 VA / 800 W	800 VA / 600 W	650 VA / 500 W

\*La puissance maximum des lampes est déterminée par l'efficacité du transformateur, soit typiquement 70%-85%. Pour connaître l'efficacité réelle du transformateur, contactez le fabricant du luminaire ou du transformateur. La puissance totale en VA du transformateur(s) ne doit pas excéder la puissance en VA du gradateur.

**Fonctionnement du gradateur**

- Appuyer une fois lorsque le gradateur est éteint (off):** L'éclairage augmente doucement à l'intensité pré-réglée.
- Appuyer une fois lorsque le gradateur est allumé (on):** L'éclairage s'atténue doucement et s'éteint (off).
- Appuyer deux fois rapidement:** L'éclairage augmentera rapidement jusqu'à l'intensité maximale.
- Appuyer et maintenir le bouton enfoncé quand le gradateur est allumé:** Chaque fois que vous désignez le gradateur, le délai d'extinction (off) peut être activé. Maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que le DEL courante commence à clignoter. Ce clignotement de DEL représente un délai de 20 secondes avant extinction (off).

**Réglage**

**Important:** Assigner la commande sans fil ou le détecteur à un gradateur avant utilisation.

- Appuyer et maintenir enfoncé le bouton du gradateur (Figure 1) pendant approximativement 6 secondes. Une fois que toutes les DEL commencent à briller faiblement, relâcher le bouton et aller à l'étape 2.
- Appuyer et maintenir enfoncé le bouton Off de la Commande Sans Fil (Figure 2) ou du détecteur (Figure 3) pendant approximativement 6 secondes.
- Une fois que le gradateur a reconnu la commande sans fil ou le détecteur, les DEL et la charge vont clignoter 3 fois et le gradateur quittera le mode Réglage.
- Répéter les étapes 1–3 pour assigner de multiples Commandes sans fil ou détecteurs à un gradateur simple. Répéter les étapes 1–3 pour assigner une commande sans fil ou un détecteur à plusieurs gradateurs.

**Assistance technique**

Pour toutes questions concernant l'installation ou le fonctionnement de ce produit, appeler le **Centre d'assistance et de support technique Lutron**. Le numéro de modèle exact vous sera demandé lors de l'appel. États-Unis et Canada (24 hrs / 7 jours) 1.800.523.9466 Télé. : +1.610.282.6311 México +1.888.235.2910 Autres pays 8 h à 20 h, heure de l'Est +1.610.282.3800 www.lutron.com

**Dépistage de défauts**

Symptômes	Causes possibles
La charge ne s'allume pas ou les DEL ne s'allument pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le Interrupteur FASS du gradateur (ou gradateur auxiliaire) est sorti en position Éteint (Off).</li> <li>Ampoules grillées.</li> <li>Le disjoncteur d'alimentation est ouvert (Off) ou déclenché.</li> <li>La charge n'est pas installée correctement.</li> <li>Erreur de câblage. Appeler le Centre d'assistance et de support technique de Lutron.</li> </ul>
L'éclairage ne répond pas à la radiofréquence du contrôleur sans fil ou du détecteur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le gradateur n'a pu apprendre à reconnaître la commande sans fil ou le détecteur; voir <b>Réglage</b>.</li> <li>Le gradateur a déjà reçu et répondu à une commande, ou est déjà au Réglage de lumière demandé par la commande sans fil ou le détecteur à une autre demande.</li> <li>La commande sans fil ou le détecteur est en dehors du rayon d'action.</li> <li>Les piles du contrôleur sans fil ou du détecteur sont déchargées.</li> <li>Les piles du contrôleur sans fil ou du détecteur sont mal installées.</li> </ul>
En mode réglage, la diode clignote lorsqu'on essaie d'assigner un contrôleur sans fil ou un détecteur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le nombre maximum de commandes sans fil ou détecteurs a été atteint pour le gradateur (vous ne pouvez pas ajouter aucune autre commande sans fil, ni détecteur). Pour retirer une commande sans fil ou un détecteur déjà programmé appuyer trois fois sur le bouton de la commande sans fil ou détecteur, au troisième appui, maintenant enfoncé pendant 3 secondes et appuyer de nouveau 3 fois. Ceci supprimera tout réglage déjà effectué sur les gradateurs ou interrupteurs.</li> </ul>

**Commuteur à bascule du gradateur**

Appuyer pour augmenter l'intensité lumineuse. Appuyer pour diminuer l'intensité lumineuse.

**DEL**

Indicateur de niveau d'éclairage.

**Interrupteur de service à accès frontal FASS™**

Pour remplacer une ampoule, le courant peut être facilement coupé en tirant sur l'interrupteur FASS du gradateur. **Pour toute manœuvre autre qu'un remplacement d'ampoule, le courant doit être coupé à partir du tableau de distribution.**

**Applications pour gradateurs multiples**

Si



Installation

**1 Turning Power OFF**  
Turn power OFF at circuit breaker (or remove fuse). **WARNING** Shock Hazard. May result in serious injury or death. Turn off power at circuit breaker before installing Dimmer.

**2 Removing Wallplate and Switch**  
Remove the wallplate and switch mounting screws. Carefully remove the switch from the wall (do not remove the wires).

**3 Identifying the Circuit Type and Tagging the Wire on the COMMON Terminal of the Switches**

**3a - Single Location Control**  
One switch controlling a light fixture:  
This switch will be a single-pole. The switch will have insulated wires connected to two screws of the same color plus a green ground screw.

**3b - Two-Location Control**  
Two switches controlling a light fixture:  
Both switches will be 3-way. Each switch will have insulated wires connected to three screws plus a green ground screw. One of these wires is connected to a screw of a different color (not green) or labeled COMMON. Tag this wire on both switches to identify when rewiring.

**3c - Three or More-Location Control**  
Three or more switches controlling a light fixture:  
Two switches will be 3-way and any others will be 4-way. Tag the two 3-way switches as in the Two-Location diagram above. The 4-way switch will have insulated wires connected to four screws plus a green ground screw. Tag the two same-color insulated wires that are connected to opposite colored screws. Follow this procedure for each 4-way switch.

**4 Disconnecting the Switch Wires**  
Important Note: The wall switch may have two wires attached to the same screw (see illustrations below for examples). Tape these two wires together before disconnecting. When rewiring, connect wires to the Dimmer the same way they were connected to the switch.

One wire in the backwired hole and one to the screw.  
One continuous wire to the screw.  
Push-In Terminals: Insert screwdriver. Pull wire out.  
Screw Terminals: Turn screws to loosen.  
Looped Wire: Turn screw to loosen.

**5 Wiring**  
When making wire connections, follow the recommended strip lengths and combinations for the supplied wire connector. Note: All wire connectors provided are suitable for copper wire only. For aluminum wire, consult an electrician. Trim or strip wallbox wires to the length indicated by the strip gauge on the back of the Dimmer.

Wire connector: Use to join 14 AWG (1.5 mm) or 12 AWG (2.5 mm) ground wires to 16 AWG (0.75 mm) Dimmer ground wire.  
Push-in terminals: Insert wires fully. Notes: Push-in terminals are for use with 14 AWG (1.5 mm) solid copper wire only. DO NOT use stranded or twisted wire.  
Screw terminals: Tighten securely. Notes: Screw terminals are for use with 12 AWG (2.5 mm) or 14 AWG (1.5 mm) solid copper wire only. DO NOT use stranded or twisted wire.

- For installations involving more than one control in a wallbox, refer to Multiple Installations before beginning.
- Use the screw or push-in terminals when making connections on the Dimmer or Companion Dimmer.
- Wire all controls before mounting.

**3a - Single-Location Control**  
Wiring the Dimmer:  
Connect the green ground wire on the Dimmer to the bare copper or green ground wire in the wallbox. (See Important Note 5 on other side.)  
Connect either of the wires removed from the switch to the black screw terminal on the Dimmer.  
Connect the remaining wire removed from the switch to the brass screw terminal on the Dimmer.  
Tighten the blue screw terminal on the Dimmer. It is not used in a single-pole circuit.

**3b - Two-Location Control**  
One location will be replaced with a Dimmer and the other with a Companion Dimmer.  
Wiring the Dimmer:  
Connect the green ground wire on the Dimmer to the bare copper or green ground wire in the wallbox. (See Important Note 5 on other side.)  
Connect the tagged wire removed from the switch in step 3b to the black screw terminal on the Dimmer.  
Connect one of the remaining wires removed from the switch to the brass screw terminal on the Dimmer.  
Connect the remaining wire removed from the switch (note wire color) to the blue screw terminal on the Dimmer.

**3c - Three or More-Location Control**  
One location will be replaced with a Dimmer and the others with Companion Dimmers. Only one Dimmer can be used with up to nine Companion Dimmers.  
Replace the 4-way switch(es):  
Note: 4-way switches may be replaced with either a Dimmer or a Companion Dimmer.  
Connect the green ground wire on the Dimmer or Companion Dimmer to the bare copper or green ground wire in the wallbox. (See Important Note 5 on other side.)  
Connect both of the wires tagged in step 3c (note their color) to the blue screw terminal on the Dimmer or Companion Dimmer (one wire to the screw and the other to the push-in terminal).  
Connect one of the remaining wires removed from the switch to the black screw terminal on the Dimmer or Companion Dimmer.  
Connect the remaining wire removed from the switch to the brass screw terminal on the Dimmer or Companion Dimmer.

**6 Mounting Switches to Wallbox**  
Form wires carefully into the wallbox, mount and align Dimmer (and Companion Dimmers). Attach Claro or Satin Colors Wallplate(s) (Sold separately).  
**7 Turning Power ON**  
Turn power ON at circuit breaker (or replace fuse).

Instalación

**1 Desconexión de la alimentación**  
Desconecte la alimentación en el disyuntor (o quite el fusible). **ADVERTENCIA** Peligro de choque. Podría resultar en lesiones graves o la muerte. Desconecte la alimentación en el disyuntor antes de instalar el Atenuador.

**2 Remoción de la placa de pared y del interruptor**  
Retire la placa de pared y los tornillos de montaje del interruptor. Retire cuidadosamente el interruptor de la pared (no saque los cables).

**3 Identificación del tipo de circuito y etiquetado del cable en el borne "COMUN" de los interruptores.**

**3a - Control de posición única**  
Control de una lámpara con un interruptor:  
Este interruptor será unipolar. El interruptor tendrá cables aislados conectados a dos tornillos del mismo color más un tornillo verde de tierra.

**3b - Control desde dos lugares**  
Control de una lámpara con dos interruptores:  
Ambos interruptores serán de 3 vías. Cada interruptor tendrá cables aislados conectados a tres tornillos más un tornillo de tierra de color verde. Uno de los cables está conectado a un tornillo de distinto color (no verde) o etiquetado como COMUN. Identifique este cable en ambos interruptores para poder distinguirlo cuando vuelva a cablear.

**3c - Control desde tres o más lugares**  
Control de una lámpara con tres interruptores o más:  
Dos interruptores serán de 3 vías y los demás de 4. Etiquete los dos interruptores de 3 vías tal como se muestra en el diagrama anterior para control desde dos lugares. El interruptor de 4 vías tendrá cables aislados conectados a cuatro tornillos, además de un tornillo de tierra de color verde. Etiquete los dos cables aislados del mismo color que están conectados a tornillos de colores opuestos. Siga este procedimiento para cada interruptor de 4 vías.

**4 Desconexión de los cables del interruptor.**  
Nota importante: El interruptor de pared puede tener dos cables conectados al mismo tornillo (vea los ejemplos ilustrados a continuación). Una ambos cables con cinta adhesiva antes de desconectarlos. Cuando realice el cableado nuevamente, conecte los cables al atenuador de la misma forma en que estaban conectados al interruptor que se reemplaza.

Un cable en el orificio para cables en la parte trasera y uno al tornillo.  
Un cable continuo al tornillo.  
Terminales a presión: Introduzca el destornillador y extraiga el cable.  
Terminales de tornillo: Afloje el tornillo.  
Cable enlazado: Afloje el tornillo.

**5 Cableado**  
Cuando se hagan las conexiones de los cables, se deben respetar las recomendaciones para la longitud de los extremos desnudos y demás combinaciones correspondientes al conector de cable provisto. Nota: Todos los conectores que se proporcionan son para cable de cobre solamente. Para cables de aluminio, consulte a un electricista. Recorte o pèle los cables de la caja de empotrar hasta la medida indicada en el reverso del atenuador.

Conector para cable: Use para unir cables 1.5 mm<sup>2</sup> (14 AWG) o 2.5 mm<sup>2</sup> (12 AWG) a cables de tierra 0.75 mm<sup>2</sup> (18 AWG) del atenuador.  
Terminales a presión: Inserte los cables completamente. Nota: Los terminales a presión sólo se utilizan con cables de cobre sólido de 1.5 mm<sup>2</sup> (14 AWG) NO utilice cables retorcidos ni trenzados.  
Terminales de tornillo: Ajuste firmemente. Nota: Los tornillos de tornillo sólo se utilizan con cables de cobre sólido 2.5 mm<sup>2</sup> (12 AWG) o 1.5 mm<sup>2</sup> (14 AWG). NO utilice cables de hilos ni trenzados.

- Para instalaciones con más de un control en una caja, consulte la sección "Instalación con varios dispositivos acoplados" antes de comenzar.
- Use los bornes de tornillo o de presión cuando haga conexiones en el atenuador o el atenuador accesorio.
- Complete el cableado de todos los controles antes del montaje.

**3a - Control desde un solo lugar**  
Cableado del atenuador:  
Conecte el cable de tierra verde del atenuador al cable de cobre sin aislamiento o al cable a tierra verde de la caja de empotrar. (Ver Nota importante 5 del otro lado.)  
Conecte uno de los cables retirados del interruptor al terminal de tornillo negro en el atenuador.  
Conecte el otro cable retirado del interruptor al borne de tornillo de latón en el atenuador.  
Ajuste el terminal de tornillo azul en el atenuador. No se usa en un circuito unipolar.

**3b - Control desde dos lugares**  
Una posición se reemplazará con un atenuador y la otra con un atenuador accesorio.  
Cableado del atenuador:  
Conecte el cable a tierra verde del atenuador al cable de cobre sin aislamiento o al cable a tierra verde de la caja de empotrar.  
Conecte el cable etiquetado en el paso 3b al borne de tornillo negro del atenuador.  
Conecte uno de los cables restantes que se retiraron del interruptor al terminal de tornillo de latón en el atenuador.  
Conecte el cable restante retirado del interruptor (nota el color del cable) al terminal de tornillo azul en el atenuador.

**3c - Control desde tres o más lugares**  
Una posición será reemplazada con un atenuador y las demás con atenuadores accesorios. Se usará sólo un atenuador con un máximo de nueve atenuadores accesorios.  
Reemplace los interruptores de 4 vías:  
Nota: Los interruptores de 4 vías pueden ser reemplazados con un atenuador o un atenuador accesorio.  
Conecte el cable de tierra verde del atenuador o del atenuador accesorio al cable de cobre desnudo o cable a tierra verde de la caja de empotrar. (Consulte La Nota importante 5 del otro lado.)  
Conecte los dos cables etiquetados en el paso 3c (anote los colores), al borne de tornillo azul del atenuador o atenuador accesorio (un cable al borne a presión y el otro al de tornillo).  
Conecte uno de los cables restantes retirados del interruptor al borne de tornillo negro borne de tornillo en el atenuador o atenuador accesorio.  
Conecte el cable restante retirado del interruptor al terminal de tornillo o de presión de latón en el atenuador o en el atenuador accesorio.

**6 Montaje de los interruptores en la caja de empotrar.**  
Coloque los cables cuidadosamente en la caja de empotrar, monte y alinee el atenuador (y los atenuadores accesorios). Coloque placas de pared Claro o Satin Colors (se venden por separado).  
**7 ENCENDIDO de la alimentación**  
Conecte la alimentación en el disyuntor (o reemplace fusibles).

Installation

**1 Couper le courant OFF**  
Couper le courant au disjoncteur (ou retirer le fusible). **AVERTISSEMENT** Risque de choc. Peut provoquer des blessures graves et même la mort. Coupez le courant au disjoncteur avant d'installer le gradateur.

**2 Retrait de la plaque murale et de l'interrupteur**  
Retirer la plaque murale et les vis de montage de l'interrupteur. Retirer délicatement l'interrupteur du mur (ne pas enlever les fils).

**3 Identifier le type de circuit et le repérage du fil sur la borne COMMON des interrupteurs.**

**3a - Commande à emplacement unique**  
Un interrupteur commandant un luminaire:  
Cet interrupteur sera unipolaire. Cet interrupteur aura des fils isolés branchés à deux vis de même couleur, en plus d'une vis de terre de couleur verte.

**3b - Commande à deux emplacements**  
Deux interrupteurs commandent un luminaire:  
Les deux interrupteurs sont à 3-voies. Chaque interrupteur est doté de fils isolés reliés à trois vis et à une vis de mise à la terre verte. Un de ces fils est relié à une vis de couleur différente (pas verte) ou étiqueté COMMON. Etiqueter ce fil sur les deux interrupteurs afin de pouvoir l'identifier lors du recâblage.

**3c - Commande à trois emplacements ou plus**  
Trois interrupteurs ou plus commandent un luminaire:  
Deux interrupteurs sont des interrupteurs à 3-voies et tous les autres sont des interrupteurs 4-voies. Etiqueter les fils des deux interrupteurs à 3-voies comme indiqué sur le schéma ci-dessus (à deux emplacements). L'interrupteur à 4-voies est doté de fils isolés de même couleur connectés aux quatre vis, plus une vis de mise à la terre verte. Etiqueter les deux fils isolés qui sont connectés aux vis colorées opposées. Suivre cette procédure pour chacun des interrupteurs à 4-voies.

**4 Débranchement des fils de l'interrupteur.**  
Remarque importante: L'interrupteur mural peut avoir deux fils reliés à la même vis (voir illustrations ci-dessous). Enrubanner les deux fils ensemble avant de les débrancher. Au moment du recâblage, connecter ces fils au gradateur de la même façon qu'ils étaient connectés à l'interrupteur précédemment en place.

Un fil dans le trou de la borne arrière et un à la vis.  
Un fil continu à la vis.  
Bornes à pression: Insérer le tournevis. Sortir le fil.  
Bornes à vis: Dévisser pour déloger.  
Fil en boucle: Dévisser pour déloger.

**5 Câblage**  
Pour effectuer les connexions, suivre les instructions de dénudage et de combinaisons des fils pour les connecteurs de fils fournis. Remarque: Tous les connecteurs de fils fournis sont compatibles avec des fils de cuivre seulement. Pour des fils en aluminium, consulter un électricien. Couper ou dénuder les fils du boîtier mural à la longueur indiquée par le guide marqueur au dos du gradateur.

Connecteur de fils: Utiliser des fils de mise à la terre de 1.5 mm<sup>2</sup> (14 AWG) ou 2.5 mm<sup>2</sup> (12 AWG) pour joindre au fil de 0.75 mm<sup>2</sup> (18 AWG) de mise à la terre du gradateur.  
Bornes à pression: Insérer les fils complètement. Remarque: N'utiliser les bornes à pression qu'avec des fils en cuivre massif 1.5 mm<sup>2</sup> (14 AWG). NE PAS utiliser de fil torsadé ou tressé.  
Bornes à vis: Visser fermement. Remarque: Les borniers avec vis sont utilisés avec des fils de cuivre massif 2.5 mm<sup>2</sup> (12 AWG) ou 1.5 mm<sup>2</sup> (14 AWG) seulement. NE PAS utiliser de fil torsadé ou tressé.

- Pour les installations comprenant plus d'une commande dans une boîte murale, se référer à la Section Installations à jumelage multiple avant de commencer.
- Au moment de la connexion du gradateur ou du gradateur auxiliaire, utiliser la borne à vis ou à pression.
- Câbler toutes les commandes avant de les mettre en place.

**3a - Commande à emplacement unique**  
Câblage du gradateur:  
Connecter le fil de mise à la terre vert du gradateur au fil de terre en cuivre nu ou vert du boîtier mural. (Voir note importante 5 de l'autre côté.)  
Raccorder l'un ou l'autre des fils débranchés de l'interrupteur précédemment en place à la borne à vis noire du gradateur.  
Connecter le fil restant débranché de l'interrupteur précédemment en place à la borne à vis de latton du gradateur.  
Serrer la borne à vis bleue du gradateur. Pour circuits unipolaires, elle n'est pas utilisée.

**3b - Commande à deux emplacements**  
Un emplacement sera remplacé par un gradateur et l'autre avec un gradateur auxiliaire.  
Câblage du gradateur:  
Connecter le fil de mise à la terre vert du gradateur au fil de terre en cuivre nu ou vert du boîtier mural. (Voir note importante 5 de l'autre côté.)  
Connecter le fil repéré enlevé de l'interrupteur à l'étape 3b à la borne à vis noire du gradateur.  
Connecter l'un des fils restants parmi ceux débranchés de l'interrupteur à la borne à vis de latton du gradateur.  
Connecter le fil restant débranché de l'interrupteur (noter la couleur du fil) à la borne à vis bleue du gradateur.

**3c - Commande à trois emplacements ou plus**  
Un emplacement sera remplacé par un gradateur et les autres avec des gradateurs auxiliaires. Un seul gradateur peut être utilisé avec jusqu'à neuf gradateurs auxiliaires.  
Remplacer l'interrupteur(s) à 4 voies:  
Remarque: L'interrupteur 4-voies peut être remplacé soit avec un gradateur, soit avec un gradateur auxiliaire.  
Connecter le fil vert de mise à la terre du gradateur ou du gradateur auxiliaire au fil nu en cuivre ou au fil de mise à la terre vert dans la boîte murale. (Voir note importante 4 de l'autre côté.)  
Connecter les deux fils repérés à l'étape 3c du câblage (noter leur couleur) à la vis bleue du bornier du gradateur ou du gradateur auxiliaire (un fil à la vis et l'autre à la borne à pression).  
Connecter l'un des fils restants retirés précédemment de l'interrupteur en place, à la borne à vis noire du gradateur ou du gradateur auxiliaire.  
Connecter le fil restant, débranché de l'interrupteur précédemment en place, à l'autre borne à vis de latton du gradateur ou du gradateur auxiliaire.

**6 Montage des interrupteurs au boîtier mural.**  
Disposer délicatement les fils dans la boîte murale, monter et aligner le gradateur (et gradateurs auxiliaires). Fixer la plaque(s) murale(s) Claro ou Satin Colors (vendu séparément).  
**7 Mettre sous tension (ON)**  
Rétablir le courant au disjoncteur (ou remettre le fusible).